

צנור שרשרתי  $\phi 6'$  עטוף חציג ו בד גיאוסטכני לא ארוג במשקל 200 גרם למטר לפחות, ושכבת חציג גס בעובי 20 ס"מ סביבו . בשיפוע 1:1.5 לתא שאיבה

צנור שרשרתי  $\phi 6'$  עטוף חציג ו בד גיאוסטכני לא ארוג במשקל 200 גרם למטר לפחות, ושכבת חציג גס בעובי 20 ס"מ סביבו . בשיפוע 1:1.5 לתא שאיבה


מיכני נברר מוודק לצפיפות 98% ממודיפיד א.א.ש.ה. לפחות עד 100 ס"מ יש להדק ע"י מכש ידני

שכבת שבוי אבן בעובי 30 ס"מ מוודקת לתוך תחתית החפירה החרטיתית ע"י מכש כבד מסוג (BOMAG 2120) או ש"ע.

מצע סוג א מוודק בשכבות של 20 ס"מ לצפיפות 98% כפי מודיפיד א.א.ש.ה.

מיכני נברר מוודק לצפיפות 98% ממודיפיד א.א.ש.ה. לפחות עד 100 ס"מ יש להדק ע"י מכש ידני

חתך G-G  
1 : 50

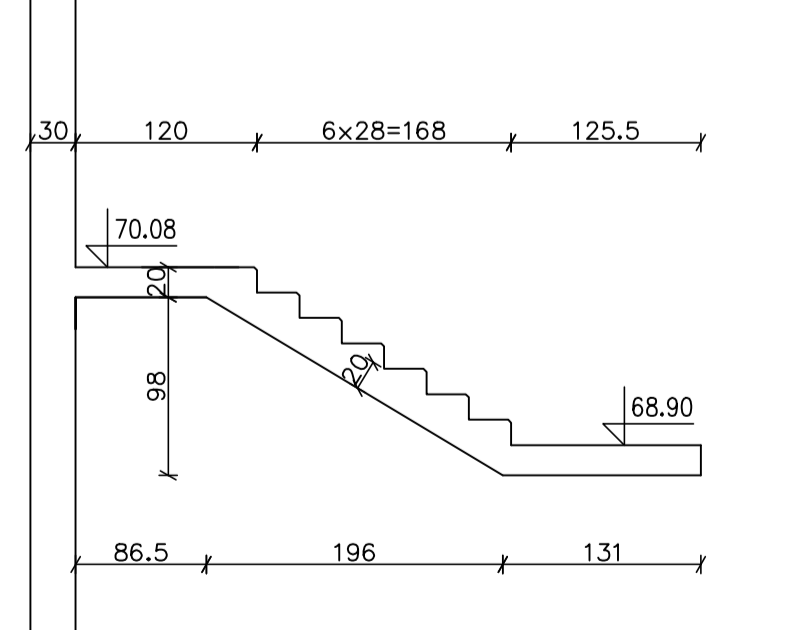

דוד שחם - הנדסת מבנים  
 רח' החרושת 7 רמת-השרון 47279  
 טל' 03-5479122, פקס' 03-5472792  
 E-MAIL : shahm505@netvision.net.il

0	דוד	דוד	דוד	דוד	27.07.21
P1	דוד	דוד	דוד	דוד	29.07.20
P0	דוד	דוד	דוד	דוד	10.03.21
מס'	תאריך	תכנון	שרטוט	בטר	אשר
לעיון		למכרז	לביצוע	מהדורה/שינוי	תיאור השינויים
<b>מט"ש קרית שמונה</b>					
שם התכנית:		תחנת שאיבה			
דקוח:		חלקים: G-G, F-F			
		levels in :	drawing size	project number	
		measures in: cm	A1	1135	
		file number	drawing number		
42504 רח' ג'ז מגלה 1 ת.ד. 8058 אזור החדשה הרדש נתניה טל. 09-8852312 פקס. 09-8853901 www.dhvmed.com		1135-35-01-001	1135-35-01-008		