

דיווח על איכות המים בקצרין

בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,

אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של קצרין פרטים על איכות המים המסופקים


הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב קצרין בין התאריכים 01.04.2019-30.06.2019

מחוז: 72120 מחוז צפון נפה: 72121 נפתית צפת

אחוז חריגה	מס' דגימות תקינות	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות שבוצע	מס' דגימות מתוכנן	סוג נקודה	קבוצת בדיקה	יישוב
0%	21	100%	21	21	רשת	שגרתית	קצרין
ריכוז הפלואוריד הטבעי במים נמוך מהמומלץ		0%	0	1	רשת	פלואוריד	

*בשל טעות אנוש לא בוצע דיגום לפלואוריד ברבעון השני של שנת 2019. יושלם ברבעון שלישי כך שבשנה אחת יידגמו איכויות המים לפרמטר זה, 4 פעמים.

1. איכות מיקרוביאלית - התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. נמצא כי כל הערכים תקינים וניתן לדווח על 100% ביצוע דיגום על פי התכנית המאושרת על ידי משרד הבריאות.
2. כלור נותר - על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי צריך להיות 0.1-0.5 מג"ל. הערכים המוצגים תקינים.
3. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
4. מתכות רשת - דיגום המשקף את איכות הצנרת. דיגום זה נידרש בתדירות של אחת ל-3 שנים. לא תוכנן ולא בוצע בתקופה המדווחת.
5. פלואוריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתייה. לא נידגם ברבעון שני 2019.
6. THM - פרמטר המייצג תוצר לוואי של חיטוי שהתקן שלו במי השתייה הוא 100 מקג"ל. דיגום פרמטר זה תוכנן למחצית שניה של 2019.
7. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

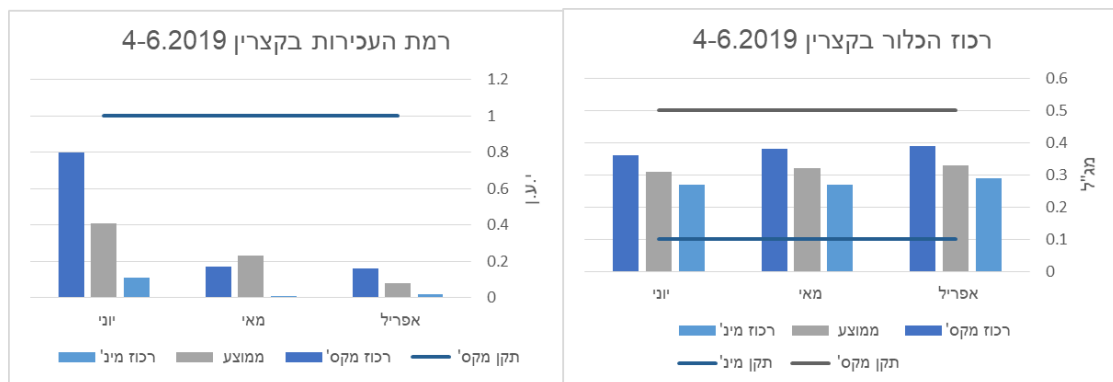

בכבוד רב,
לואיס בלכר

התנור - תאגיד מים וביוב בע"מ

משרד ראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קרית שמונה 11031
טל. רב קווי: 1-800-200-744 טל. 04-6816888 פקס. 04-6905777

www.hatanur.co.il

office@hatanur.co.il

מהנדס התאגיד

התנור - תאגיד מים וביוב בע"מ

משרד ראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קרית שמונה 11031
טל. רב קווי: 1-800-200-744 טל. 04-6816888 פקס. 04-6905777

www.hatanur.co.il

office@hatanur.co.il



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי