

## ריכוז נתונים

### דיווח על איכות המים קצרין

בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,

אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של קצרין פרטים על איכות המים המסופקים ברשת האספקה

הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בקצרין בין התאריכים 01.10.16-31.12.16


מחוז: 72120 מחוז צפון נפה: 72121 נפתית צפת

רשות: קצרין

יישוב	קבוצת בדיקה	סוג נקודה	מס' דגימות שתוכננו	מס' דגימות שבוצעו	אחוז ביצוע	מס' דגימות חריגות	חריגה אחוז
קצרין	שגרתית	רשת	21	21	100%	0	0%
	פלואוריד	רשת	1	1	100%	ריכוז הפלואוריד במים נמוך מהמומלץ	

\* החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתיה. ממצאי הדיגום מעידים על ריכוזו הטבעי במים המסופקים לצרכנים.

1. התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב- 100 מ"ל מי דגימה. כל הערכים המדווחים, תקינים.
2. על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי צריך להיות 0.1-0.5 מג"ל. הערכים המוצגים תקינים.
3. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
4. נקבעו כללי דיווח המחייבים את ספק המים לדווח לציבור את איכות המים המסופקים לו.
5. תאגיד "התנור" פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים באתר האינטרנט.

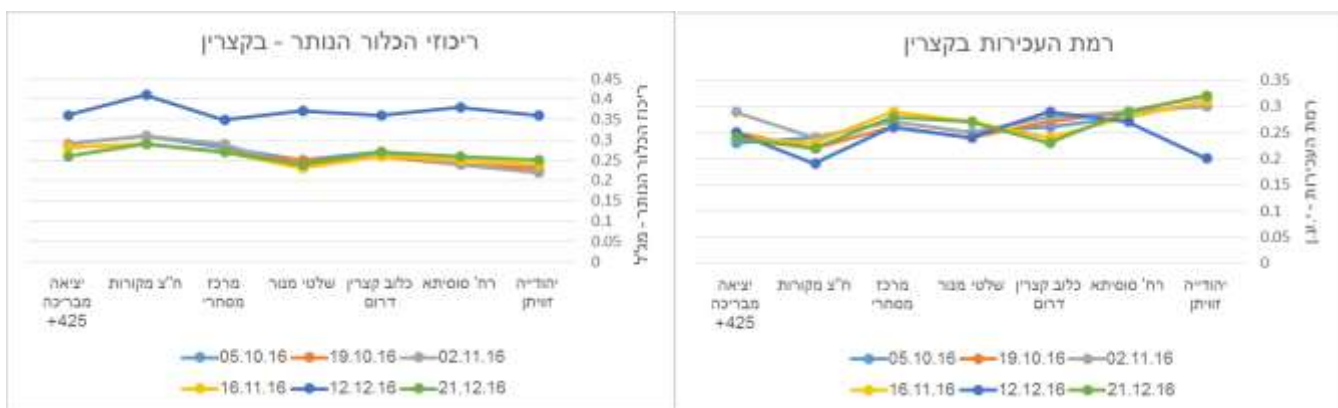

התנור - תאגיד מים וביוב בע"מ

משרד ראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קרית שמונה 11031  
טל. רב קווי: 1-800-200-744 טל. 04-6816888 פקס. 04-6905777

[www.hatanur.co.il](http://www.hatanur.co.il)

[office@hatanur.co.il](mailto:office@hatanur.co.il)