

דיווח על איכות המים בקרית שמונה

בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,

אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של קרית שמונה פרטים על איכות המים המסופקים

הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב קרית שמונה בין התאריכים 01.07.2019-30.09.2019

מחוז: 72120 מחוז צפון נפה: 72121 נפתית צפת

חריגה אחוז	מס' דגימות תקינות	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות שבוצע	מס' דגימות מתוכנן	סוג נקודה	קבוצת בדיקה	יישוב
0%	59	100%	59	59	רשת	שגרתית	קרית שמונה
ריכוז הפלואוריד הטבעי במים נמוך מהמומלץ		100%	1	1	רשת	פלואוריד	
0%	1	100%	1	1	רשת	THM	

- איכות מיקרוביאלית - התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. נמצא כי כל הערכים תקינים וניתן לדווח על 100% ביצוע דיגום על פי התכנית המאושרת על ידי משרד הבריאות.
- ריכוז הכלור הנותר - על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי צריך להיות 0.1-0.5 מג"ל. הערכים המוצגים תקינים.
- רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
- פלואוריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתייה. ממצאי הדיגום מעידים על ריכוז הטבעי במים המסופקים לצרכנים, 0.3 מג"ל.
- מתכות רשת - דיגום המשקף את איכות הצנרת. דיגום לפרמטר זה נידרש בתדירות של אחת לשנתיים. בוצע ברבעון המדווח ומפורט להלן.

בדיקת מתכות				תאריך
עופרת (מקג"ל)	נחושת (מקג"ל)	ברזל (מקג"ל)	מתכת נבדקת	29.7.2019
10	1400	1000	נק' דיגום / תקן	
<0.5	<0.5	<5	יציאה מבריכות ליגד	
<0.5	<0.5	<5	רחוב האדמון	
<0.5	<0.5	<5	רח' ביאליק	
<0.5	<0.5	<5	שכונת הר הצופים	
<0.5	<0.5	<5	שפרינצק מרכז	
<0.5	<0.5	7	כיכר יהודה הלוי	

התנור - תאגיד מים וביוב בע"מ

משרד ראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קרית שמונה 11031
 טל. רב קווי: 1-800-200-744 טל. 04-6816888 פקס. 04-6905777

www.hatanur.co.il

office@hatanur.co.il




מכון התקנים הישראלי

מכון התקנים הישראלי

מכון התקנים הישראלי

6. THM - פרמטר המייצג תוצר לוואי של חיטוי שהתקן שלו במי השתייה הוא 100 מקג"ל. מרכיב זה נדגם ברבעון המדווח ונמצא נמוך מ- 0.4 מקג"ל.
7. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

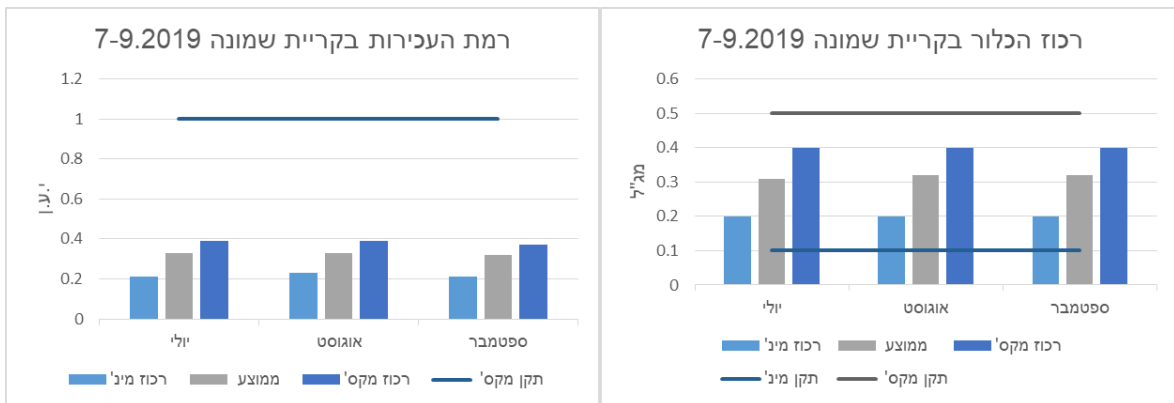

בכבוד רב,
לואיס בלכר
מהנדס התאגיד