


ריכוז נתונים

דיווח על איכות המים בקריית שמונה

בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א-2001, אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של קריית שמונה פרטים על איכות המים המסופקים ברשת ההספקה לצרכנינו. הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בקריית שמונה בין התאריכים 01.01.2016-31.03.2016 מחוז: 72120 מחוז צפון נפה: 72121 נפתית צפת

יישוב	קבוצת בדיקה	סוג נקודה	מס' דגימות מתוכנן	מס' דגימות שבוצע	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות תקינות	חריגה אחוז
קריית שמונה	שגרתית	רשת	59	59	100%	59	0%
	THM	רשת	4	4	100%	תקלה בבקבוקי הדיגום פסלה את המדגם. בוצע דיגום נוסף, טרם התקבלו תוצאות הבדיקה.	
	פלואוריד	רשת	1	1	100%	ריכוז הפלואוריד הטבעי במים נמוך מהמומלץ	

1. תקן מי השתייה המיקרוביאלי קובע 0 חיידקי קוליפורם ב- 100 מ"ל מי דגימה.
2. טווח הכלור הנותר 0.5-0.1 מג"ל. הערכים המוצגים תקינים.
3. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
4. תוצרי לוואי של חיטוי, בוצע דיגום, בשל תקלת דיגום נפסלו המדגמים. בתאריך 27.3.2016 בוצע דיגום נוסף ל- THM, טרם התקבלו תוצאות בדיקות המעבדה.
5. החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתיה ועל כן ממצאי הדיגום מעידים על הריכוז הטבעי של הפלואוריד במים המסופקים, שכידוע הינו נמוך.
6. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

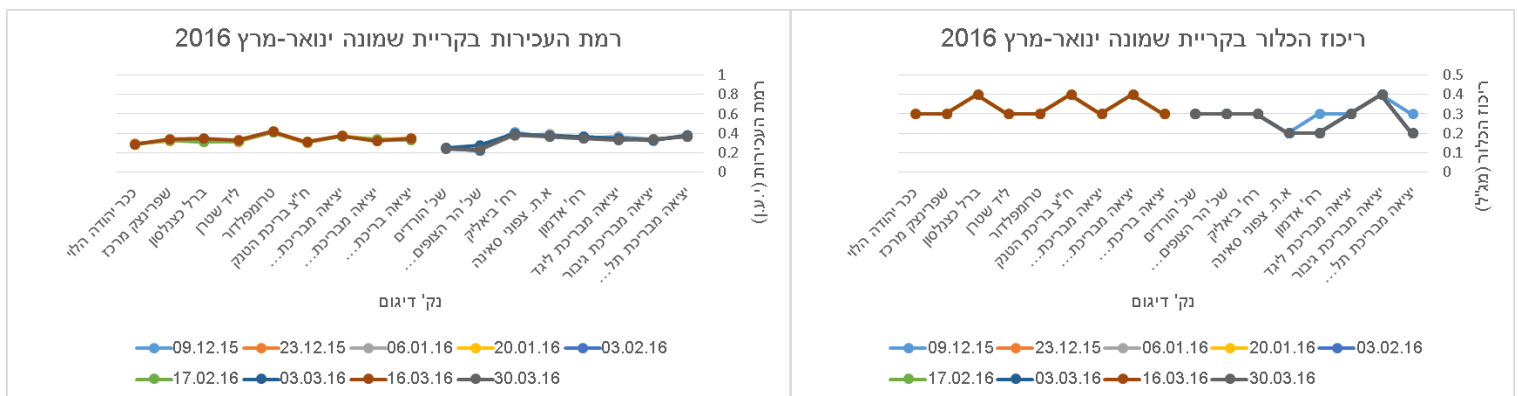

התנור - תאגיד מים וביוב בע"מ

משרד ראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קריית שמונה 11031
טל. רב קווי: 1-800-200-744 טל. 04-6816888 פקס. 04-6905777

www.hatanur.co.il

office@hatanur.co.il

