

דיווח על איכות המים בבוקעתא

בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001, אנו מביאים בזה לידיעת ציבור

צרכני המים של בוקעתא פרטים על איכות המים המסופקים ברשת ההספקה לצרכנינו


הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בבוקעתא בין התאריכים 01.07.15-30.09.15

מחוז: 72120 מחוז צפון נפה: 72121 נפתית צפת


| אחוז חריגה | מס' דגימות תקינות | דיגום נוסף במסגרת אירוע חריג* | אחוז ביצוע הדיגום | מס' דגימות שבוצע | מס' דגימות מתוכנן | סוג נקודה | קבוצת בדיקה | יישוב |
|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------|-------------|--------|
| 0% | 26 | 8 | 100% | 18 | 18 | רשת | שגרתית | בוקעתא |
| 0% | 1 | - | 100% | 1 | 1 | רשת | TDM | |
| ריכוז הפלואוריד הטבעי במים נמוך מהמומלץ | | - | 100% | 1 | 1 | רשת | פלואוריד | |

1. תקן מי השתייה המיקרוביאלי קובע 0 חיידקי קוליפורם ב- 100 מ"ל מי דגימה.
2. *בתאריך 24.8.15 הודיע משרד הבריאות על הרתחת מים בכל רמת הגולן בשל דגימות חריגות שהתקבלו ביישובים שאינם באחריות התאגיד. במסגרת זו נידרש התאגיד לבצע דיגום נוסף ברחבי היישובים. כמדובר ממצאי הבדיקות עומדים בתקן מי השתייה.
3. בתאריך 25.8.15 בוטלה הרתחת המים ע"י משרד הבריאות.
4. טווח הכלור הנותר הנדרש 0.1-0.5 מג"ל. בזמן האירוע החרג נמדדו ערכים מעט גבוהים מהנדרש של הכלור הנותר, ככל הנראה בגלל הגברת החיטוי (תוספת החיטוי אינה באחריות התאגיד).
5. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
6. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

רמת העכירות בבוקעתא יולי - ספטמבר 2015

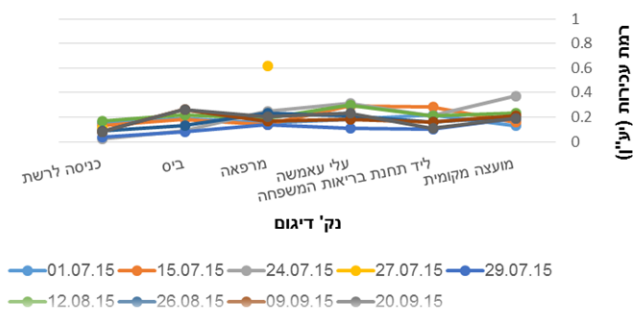

ריכוז הכלור בבוקעתא יולי - ספטמבר 2015

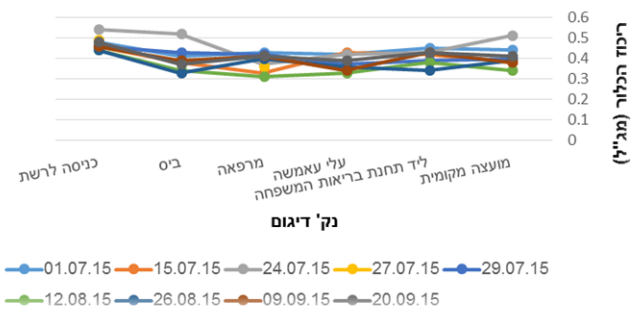

התנור - תאגיד מים וביוב בע"מ

משרד ראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קרית שמונה 11031
טל. רב קווי: 1-800-200-744 טל. 04-6816888 פקס. 04-6905777

www.hatanur.co.il

office@hatanur.co.il