

ריכוז נתונים

דיווח על איכות המים בקצרין


בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001, אנו מביאים בזה
לידיעת ציבור צרכני המים של קצרין פרטים על איכות המים המסופקים ברשת
ההספקה לצרכנינו .

הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בקצרין בין התאריכים 30.09.15 - 01.07.15
מחוז: 72120 מחוז צפון נפה: 72121 נפתית צפת


יישוב	קבוצת בדיקה	סוג נקודה	מס' דגימות מתוכנן	מס' דגימות שבוצע	אחוז ביצוע הדיגום	דיגום נוסף במסגרת אירוע חריג*	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
קצרין	שגרתית	רשת	21	21	100%	3	24	0%
	THM	רשת	1	1	100%	-	1	0%
	פלואוריד	רשת	1	1	100%	-	ריכוז הפלואוריד הטבעי במים נמוך מהמומלץ	

1. תקן מי השתייה המיקרוביאלי קובע 0 חיידקי קוליפורם ב- 100 מ"ל מי דגימה.
2. טווח הכלור הנותר הנדרש 0.1-0.5 מג"ל.
3. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
4. *בתאריך 24.8.15 הודיע משרד הבריאות על הרמתת מים בכל רמת הגולן, **לא כולל** קצרין וזאת בשל דגימות חריגות שהתקבלו ביישובים שאינם באחריות התאגיד. במסגרת זו נידרש התאגיד לבצע דיגום נוסף ברחבי היישובים, כולל קצרין. כמדווח ממצאי הבדיקות עומדים בתקן מי השתייה.
5. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

רמת העכירות בקצרין יולי - ספטמבר 2015

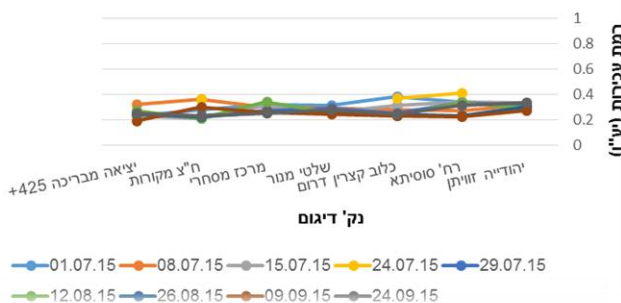

ריכוז הכלור בקצרין יולי - ספטמבר 2015

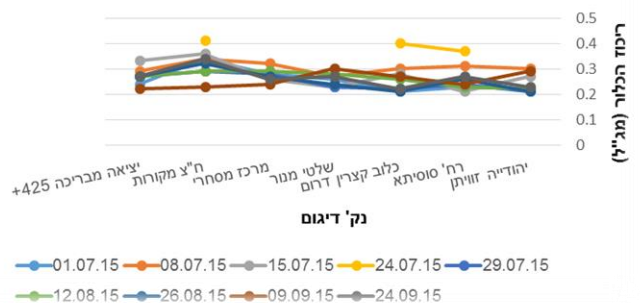

התנור - תאגיד מים וביוב בע"מ

משרד ראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קרית שמונה 11031
טל. רב קווי: 1-800-200-744 טל. 04-6816888 פקס. 04-6905777

www.hatanur.co.il

office@hatanur.co.il