

ריכוז נתונים

דיווח על איכות המים בקצרין



בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א-2001, אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של קצרין פרטים על איכות המים המסופקים ברשת ההספקה לצרכנינו .

הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בקצרין בין התאריכים 1.7.2016-30.9.2016

מחוז:72120 מחוז צפון נפה: 72121 נפתית צפת

יישוב	קבוצת בדיקה	סוג נקודה	מס' דגימות מתוכנן	מס' דגימות שבוצע	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
קצרין	שגרתית בקטריאלית	רשת	21	21	100%	19	10%
	בקטריאלית נוספת	רשת	4	4	100%	4	0%
	פלואוריד	רשת	1	1	100%	ריכוז הפלואוריד הטבעי במים נמוך מהמומלץ	
	THM	רשת	1	1	100%	1	0%

- בתאריך 7.9.16 דווח על ידי המעבדה על תוצאות חריגות ב-2 נקודות דיגום בקצרין. בעקבות הדיווח בוצע על ידי התאגיד סקר חקירתי כנדרש ונערך דיגום חוזר ב-4 נקודות דיגום. תוצאות הדיגום הינן תקינות. האירוע דווח לציבור באתר האינטרנט של תאגיד התנור.
- תקן מי השתייה המיקרוביאלי קובע 0 חיידקי קוליפורם ב- 100 מ"ל מי דגימה.
- טווח הכלור הנותר 0.1-0.5 מג"ל. הערכים המוצגים תקינים.
- רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
- החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתיה ועל כן ממצאי הדיגום מעידים על הריכוז הטבעי של הפלואוריד במים המסופקים, שכידוע הינו נמוך.
- נקבעו כללים המחייבים את ספק המים לדווח לציבור את איכות המים המסופקים לו.
- תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

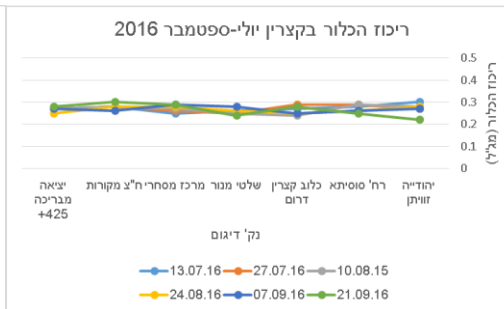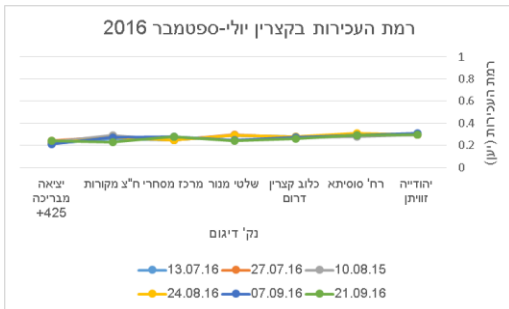

התנור - תאגיד מים וביוב בע"מ

משרד ראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קרית שמונה 11031
טל. רב קווי: 1-800-200-744 טל. 04-6816888 פקס. 04-6905777

www.hatanur.co.il

office@hatanur.co.il