

ריכוז נתונים

דיווח על איכות המים בקריית שמונה

בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א-2001, אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של קריית שמונה פרטים על איכות המים המסופקים ברשת ההספקה לצרכנינו .


הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בקריית שמונה בין התאריכים 01.07.2015-30.09.2015

מחוז:72120 מחוז צפון נפה: 72121 נפתית צפת


יישוב	קבוצת בדיקה	סוג נקודה	מס' דגימות מתוכנן	מס' דגימות שבוצע	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
קריית שמונה	שגרתית	רשת	60	60	100%	60	0%
	THM	רשת	4	4	100%	4	0%
	פלאוריד	רשת	1	1	100%	ריכוז הפלאוריד הטבעי במים נמוך מהמומלץ	

1. תקן מי השתייה המיקרוביאלי קובע 0 חיידקי קוליפורם ב- 100 מ"ל מי דגימה.
2. טווח הכלור הנותר 0.1-0.5 מג"ל. הערכים המוצגים תקינים.
3. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
4. תוצרי לוואי של חיטוי, רמתם נמוכה מאוד ומעידה על איכות מים טובה מאוד.
5. החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלאוריד למי שתיה ועל כן ממצאי הדיגום מעידים על הריכוז הטבעי של הפלאוריד במים המסופקים, שכידוע הינו נמוך.
6. נקבעו כללים המחייבים את ספק המים לדווח לציבור את איכות המים המסופקים לו.
7. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

רמת העכירות בקריית שמונה יולי - ספטמבר 2015

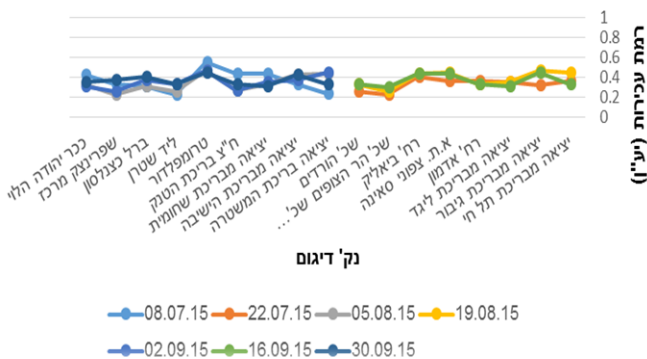

ריכוז הכלור בקריית שמונה יולי - ספטמבר 2015

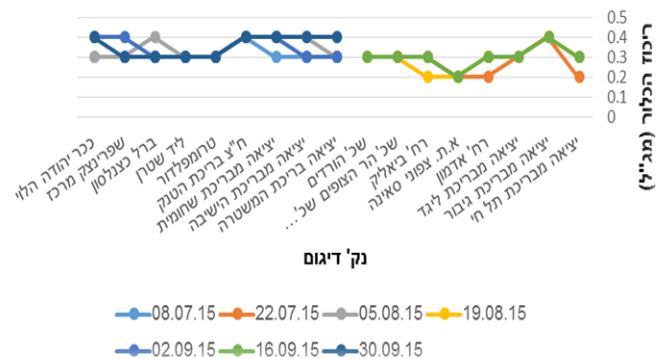

התנור - תאגיד מים וביוב בע"מ

משרד ראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קריית שמונה 11031
טל. רב קווי: 1-800-200-744 טל. 04-6816888 פקס. 04-6905777

www.hatanur.co.il

office@hatanur.co.il

