


ריכוז נתונים

דיווח על איכות המים בקריית שמונה

בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א-2001, אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של קריית שמונה פרטים על איכות המים המסופקים ברשת ההספקה לצרכנינו. הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בקריית שמונה בין התאריכים 01.10.2015-31.12.2015 מחוז: 72120 מחוז צפון נפה: 72121 נפתית צפת

יישוב	קבוצת בדיקה	סוג נקודה	מס' דגימות מתוכנן	מס' דגימות שבוצע	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
קריית שמונה	שגרתית	רשת	51	51	100%	51	0%
	THM	רשת	2	2	100%	2	0%
	פלואוריד	רשת	1	1	100%	ריכוז הפלואוריד הטבעי במים נמוך מהמומלץ	

1. תקן מי השתייה המיקרוביאלי קובע 0 חיידקי קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה.
2. טווח הכלור הנותר 0.1-0.5 מג"ל. הערכים המוצגים תקינים.
3. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
4. תוצרי לוואי של חיטוי, רמתם נמוכה מאוד ומעידה על איכות מים טובה מאוד.
5. החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתיה ועל כן ממצאי הדיגום מעידים על הריכוז הטבעי של הפלואוריד במים המסופקים, שכידוע הינו נמוך.
6. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

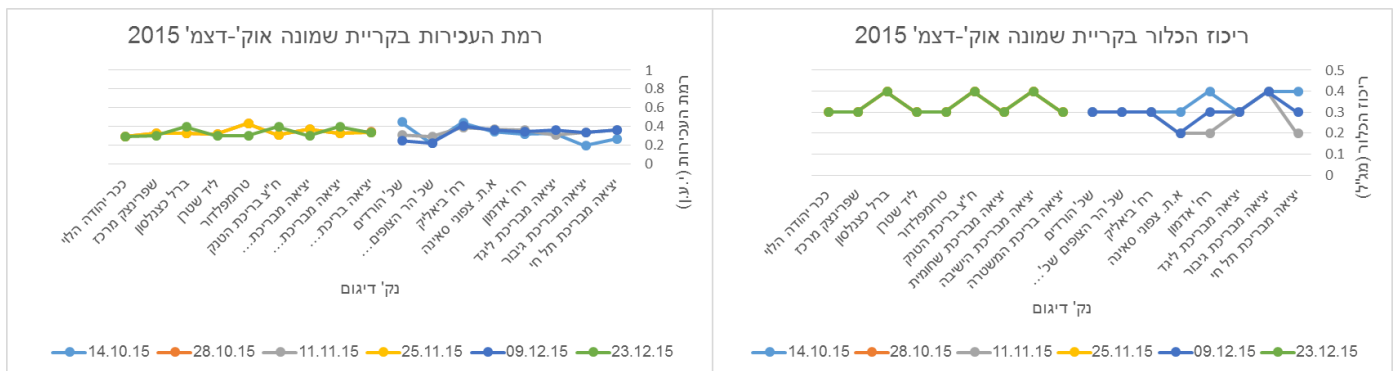

להלן תוצאות הבדיקות של הפרמטר THM באופן מפורט:

שם יישוב	שם נקודת דיגום	תאריך דיגום	אחוז מהתקן	תקן (מקג"ל)
קריית שמונה	קצה רחי' הורדים	7.10.15	3.5	100
	חי' צ גיבור	7.10.15	0.7	

התנור - תאגיד מים וביוב בע"מ

משרד ראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קריית שמונה 11031
 טל. רב קווי: 1-800-200-744 טל. 04-6816888 פקס. 04-6905777