
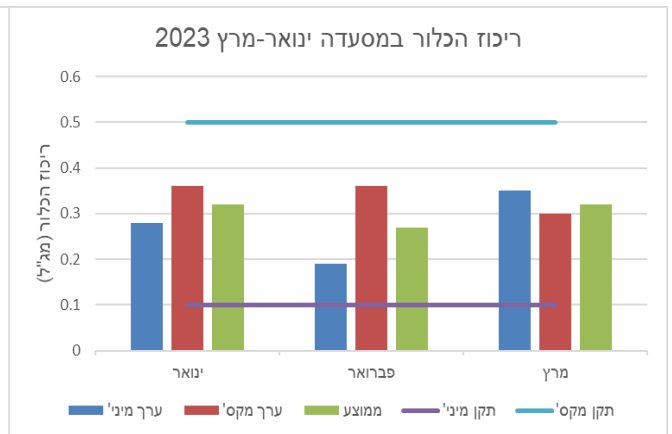


ריכוז נתונים - דיווח על איכות המים במסעדה
בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,
אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של מסעדה פרטים על איכות המים המסופקים
הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב מסעדה בין התאריכים 01.03.2023-31.03.2023
מחוז: 72120 מחוז צפון נפה: 72121 נפתית צפת

| אחוז חריגה | מס' דגימות תקינות | אחוז ביצוע הדיגום | מס' דגימות שבוצע | מס' דגימות מתוכנן | סוג נקודה | קבוצת בדיקה | יישוב |
|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------|-------------|-------|
| 0% | 15 | 100% | 15 | 15 | רשת | שגרתית | מסעדה |
| מדובר בריכוז הטבעי | מדובר בריכוז הטבעי | 100% | 1 | 1 | רשת | פלואוריד | מסעדה |

1. התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל. כל הממצאים תקינים.
2. על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי, 0.1-0.5 מג"ל. הערכים המוצגים תקינים.
3. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
4. פלואוריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתיה. ממצאי הדיגום מעידים על ריכוזו הטבעי במים המסופקים לצרכנים. דווח כי הריכוז 110 מקג"ל.
5. מתכות רשת - דיגום המשקף את איכות הצנרת. לא תוכנן ולא בוצע בתקופה המדווחת.
6. THM - פרמטר המייצג תוצר לוואי של חיטוי שהתקן המירבי שלו במי השתייה הוא 100 מקג"ל. הדיגום מתוכנן לקיץ.
7. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

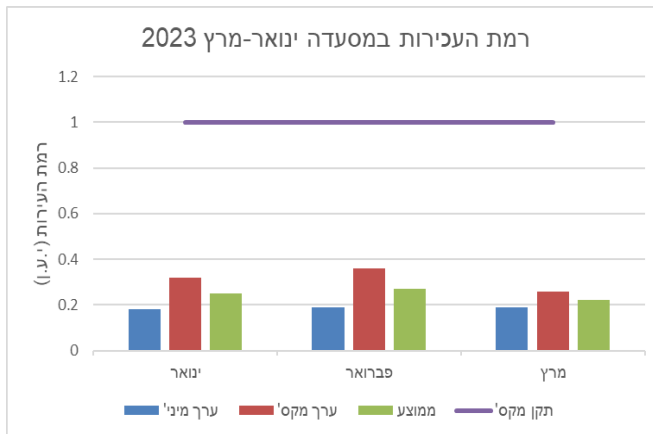

בברכה,
אינג' לואיס בלכר
מהנדס התאגיד

